

表 - 7.43 神戸 月別平均および最大有義波

神戸

2003年

| 項目 | | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 |
|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 最大有義波 | 有義波 | H1/3 (m) | 1.46 | 0.59 | 1.59 | 2.37 | 1.12 | 2.38 | 1.94 | 1.93 | 1.75 | 1.34 | 0.58 | 1.30 | 2.38 |
| | | T1/3 (s) | 4.7 | 7.0 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 2.9 | 4.8 | 5.7 |
| | 起時 (日・時) | 5-12 | 9- 0 | 27-16 | 26- 0 | 31-14 | 20- 0 | 3-22 | 9- 6 | 13- 8 | 28-22 | 28- 4 | 19-16 | 6-20- 0 | |
| 対応最高波 | 最高波 | HMAX (m) | 2.14 | 0.90 | 3.31 | 4.50 | 1.67 | 3.69 | 3.62 | 3.32 | 3.11 | 2.66 | 1.15 | 2.65 | 3.69 |
| | | TMAX (s) | 4.8 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 3.0 | 5.3 | 5.8 |
| 平均有義波 | H1/3 (m) | 平均値 | 0.38 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.31 |
| | | 標準偏差 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
| 標準偏差 | T1/3 (s) | 平均値 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| | | 標準偏差 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.68 | 0.48 | 0.65 | 0.54 | 0.88 | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 0.40 | 0.60 |
| 測 得 率 (%) | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.83 | 100.00 | 99.72 | 99.73 | 99.46 | 97.22 | 99.46 | 100.00 | 100.00 | 99.29 |

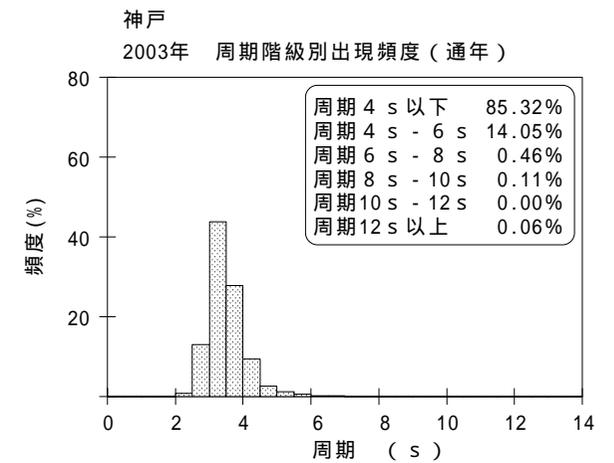
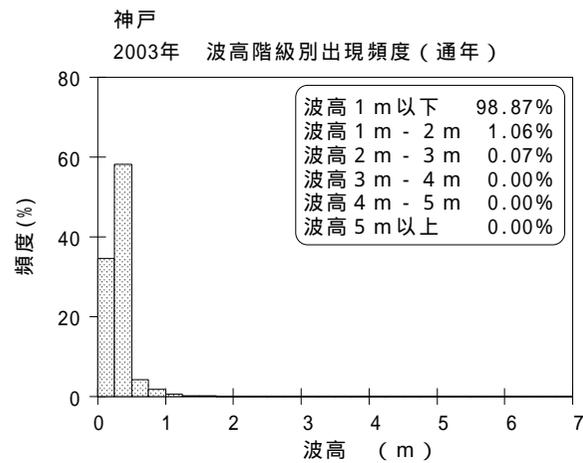
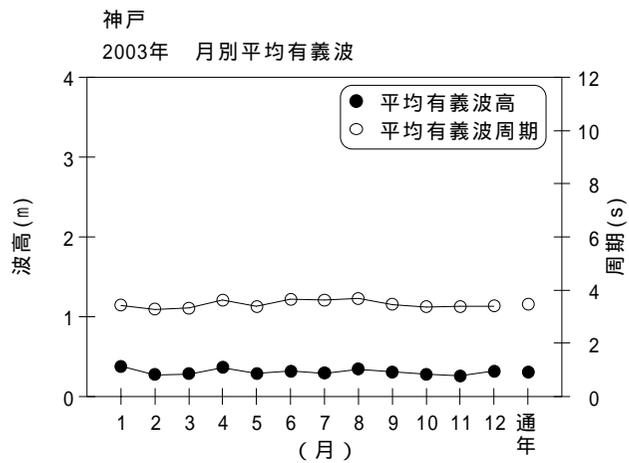


図 - 7.43 神戸 波候特性図